



**MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL  
INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS  
SECRETARIA DE ENERGIA**

Fideicomiso de Administración de  
Obras de Transporte para el  
Abastecimiento Eléctrico



**PROVINCIA DEL NEUQUEN  
MINISTERIO DE ENERGIA Y SERVICIOS PUBLICOS  
ENTE PROVINCIAL DE ENERGIA DEL NEUQUEN  
(E.P.E.N)**

## **LICITACION PÚBLICA N° 54/14 – SEGUNDO LLAMADO**

**REPOTENCIACIÓN LAT 132 kV PLANICIE BANDERITA –  
PLAYA PLANICIE BANDERITA Y ET 132 KV PLAYA  
PLANICIE BANDERITA EN LA PROVINCIA DE NEUQUEN  
REPUBLICA ARGENTINA**

## **CIRCULAR N° 01**


Mediante la presente Circular se informa a los oferentes de la nueva Planilla de porcentaje de Itemización y la inclusión de Plano de Corte ET 132 kV Playa Planicie.

**Se modifica la Planilla porcentaje de Itemización correspondiente al Capítulo V – Parte V como sigue:** La misma reemplaza a la incluida en el Pliego. Los porcentajes de incidencia indicados en la planilla son los valores “tope” que se tomará a efectos de la certificación.

El resto de las incidencias, deberán ser agregadas por el oferente, respetando que la sumatoria de cada columna respete el 100%.

Se adjunta planilla a continuación:




		<b>PROVINCIA DEL NEUQUEN MINISTERIO DE ENERGIA, AMBIENTE Y SERVICIOS PUBLICOS ENTE PROVINCIAL DE ENERGIA DEL NEUQUEN - EPEN</b>			<b>REPOTENCIACION LAT 132 Kv PLANICIE BANDERITA - PLAYA ET PLANICIE BANDERITA Y ET PLANICIE BANDERITA - PROVINCIA DE NEUQUEN - REPUBLICA ARGENTINA - SEGUNDO LLAMADO</b>				
ITEM	Subitem	DESCRIPCION	Provisión	Unidad	Cantidad	% PRECIO UNITARIO PESOS	% PRECIO TOTAL PESOS	% PRECIO UNITARIO U\$A	% PRECIO TOTAL U\$A
<b>LINEA DE 132 KV ET PLANICIE BANDERITA - ET PLAYA PLANICIE BANDERITA</b>									
1.		DESMONTAJE CONDUCTOR ACSR 300/50 mm2 - LAT 132 Kv y ANTENA 132 KV	Gl	---	1		20,00		
	2.1	PROVISION CONDUCTOR ALTA TEMPERATURA - Para LAT 132 KV y ANTENA	S	m	4954,31				60,00
	2.2	ASISTENCIA A LOS ENSAYOS EN FÁBRICA DE 2 (DOS) INSPECTORES	Gl	---	1				
2.	2.3	MONTAJE CONDUCTOR ALTA TEMPERATURA, GRAPERIA Y CONECTORES - Para LAT 132 KV y ANTENA PLAYA PLANICIE BANDERITA- INCLUYE CONEXIONADO LADO PLANICIE BANDERITA	Gl	---	1		61,00		
3.	3.1	PROVISION ACCESORIOS RETENCION - Para LAT 132 KV Y ANTENA 132 kv	S	c/u	54				15,00
	3.2	PROVISION ACCESORIOS SUSPENSION LAT 132 KV	S	c/u	3				
	3.3		Gl	---	1				
	3.3	ASISTENCIA A LOS ENSAYOS EN FÁBRICA POR PARTE DE 1 (UN) INSPECTOR	S	Gl	1				
4.		PROVISION CONECTORES EN ANTENA 132 KV LADO PLAYA PLANICIE BANDERITA Y LADO ET PLANICIE BANDERITA Según especificaciones técnica del Pliego)	S	Gl	1				
5.		REPARACION ESTRUCTURAS DE LAT 132 KV	Gl	---	1				
6.		PROVISION Y MONTAJE SISTEMA AMORTIGUANTE EN LAT 132 Kv	Gl	---	1				
7.		REPUESTOS SEGUN DESCRIPCION EN ITEM	Gl	---	1				18,00
8.		PROYECTO EJECUTIVO (*)							
9.		SUPERVISION DE MONTAJE DEL PROVEEDOR DEL CONDUCTOR ALTA TEMP. (*)							
SUB TOTAL SIN IVA							100	%	100
IVA 21%									
TOTAL CON IVA									

### Plano de Corte ET 132 kV Playa Planicie.

Se adjunta Plano de Corte de ET 132 kV Playa Planicie Banderita, para campo de acometida de Línea 132 kV Proveniente de ET Planicie Banderita y referido al Capítulo V – Parte IV, indicando límites de provisión de la presente licitación:

# CORTE ET PLAYA PLANICIE BANDERITA 132 kV

LAT 132 kV llegada desde  
ET PLANICIE Banderita

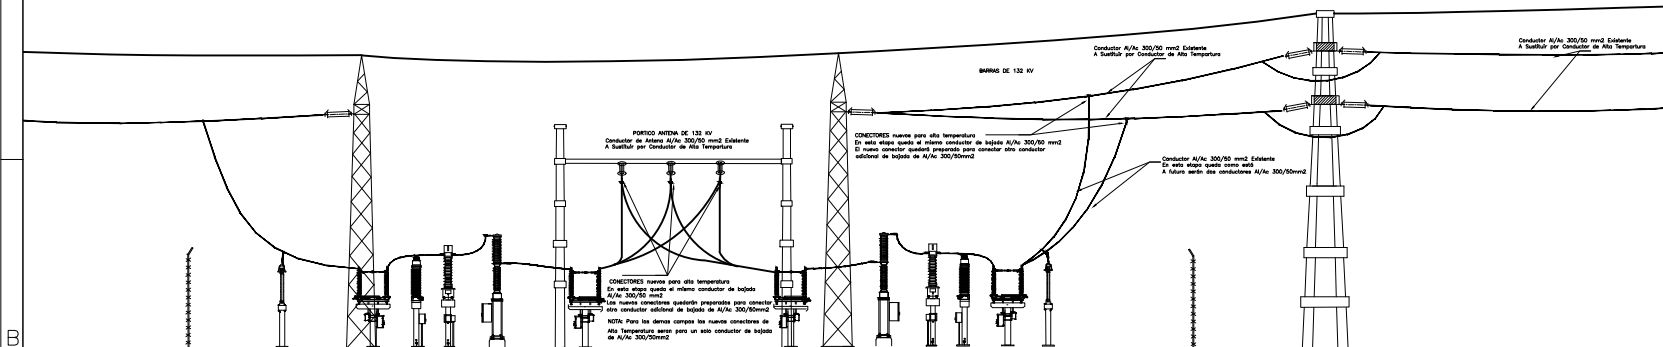

Campo Salida LAT 132 kV  
Hacia Loma La Lata  
Esta salida no se modifica

A	25/08/15	Para Pliego llamado a Licitación	JCM				
REV.	FECHA	DESCRIPCION	POR	REVISO	APROBADO	APROBADO	



## ENTE PROVINCIAL DE ENERGÍA DEL NEUQUÉN

Obra:  
REPOTENCIACIÓN LAT 132 kV PLANICIE BANDERITA – ET  
PLANICIE BANDERITA Y ET 132 kV PLAYA PLANICIE BANDERITA

Lugar: PLANICIE BANDERITA

Dpto.: CONFLUENCIA

Plano:

ET 132 kV PLAYA PLANICIE BANDERITA – CORTE

DOCUMENTO N°: **ET PL E I Me** 04

Proyectó:	Achivo Magnético:	Escala: Sin Escala	REVISION < A >
Dibujó:	Fecha: 25.08.15	Hoja: 1 de 1	
Aprobó:			